

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD **VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL**

MODULO N° 3

BAJA TENSION / SISTEMA DE RELOJES / SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

SISTEMA DE RELOJES

	SI	NO
Tiene ductos y cajas empotradas	☐	☐
Tiene Relojes Patron	☐	☐
Funciona el Sistema	☐	☐
Los Ductos y Cajas estan deterioradas	☐	☐
Los Ductos y Cajas Requieren Reparación	☐	☐
Los Ductos y Cajas en Buena Condición	☐	☐

Indique que número de Relojes Subsidiarios tiene.

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS

	SI	NO
Tiene ductos y cajas empotradas	☐	☐
Funciona el Sistema	☐	☐
Los ductos y cajas estan deterioradas	☐	☐
Los ductos y cajas Requieren Reparación	☐	☐
Los ductos y cajas en Buena Condición	☐	☐
Tiene Detectores de Humo	☐	☐

Número de puntos de Salida para Accionar la Alarma:

EVALUACION DE RIESGO

Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Perdida ☐

EVALUACION DE RIESGO

Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Perdida ☐

OBSERVACIONES

Hospital

Pabellón
Servicio
Ambiente
Fecha

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MÓDULO N° 3

CORRIENTE DÉBIL / COMUNICACIONES / RADIO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

COMUNICACIONES / RADIO		Antenas	
Datos del equipo de radio			
Equipo de Radio			
Fecha de Ingreso Patrimonial			
Ubicación Física			
Características Técnicas		Otro	
Marca	Modelo	Nº Serie	
Procedencia		Potencia	
Otro		Frecuencia de Trabajo	
Estado de Funcionamiento.		Nombre(s) del(os) Operadores	
Equipo transreceptores Operativo ()			
No Operativo ()		Porque?	
Nº de Reparaciones		EVALUACION DE RIESGO	
		Bajo ☐	Moderado ☐ Alto ☐ Perdida ☐
OBSERVACIONES		Hospital	
		Pabellón	Ambiente
		Servicio	Fecha

M3 B/02 17

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

COMRIENTE DEBIL / TELECOMUNICACIONES / RADIO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

TELECOMUNICACIONES

Tiene el Hospital algún sistema de comunicación por radio?

Explique la red de comunicaciones (Incluir frecuencias, indicar si el sistema está interconectado con otros hospitales, agencias nacionales, dentro de su propia institución, con otras instituciones)

TIPO(VHF, UHF, etc)

MODELO N°

AÑO

MARCA

VOLTIOS

FRECUENCIA

A

B

C

D

E

Está la radio atendida durante las 24 horas?

Nombre del encargado del sistema de comunicación.

Número de Teléfono

OBSERVACIONES

Hospital

Pabellón

Servicio

Ambiente

Fecha

M3 B/02 18

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

CORRIENTE DEBIL / COMUNICACIONES / TELEFONO (SISTEMA DE TELEFONOS - CENTRAL TELEFONICA INTERNA Y EXTERNA) B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

SISTEMA DE TELEFONOS		CENTRAL TELEFONICA INTERNA - EXTERNA	
Indique el sistema bajo el cual opera la central de la localidad (si es automática o con operadora manual)		Automática	☐
		Manual (con operadora)	☐
Indicar la disponibilidad de líneas troncales con cuenta al establecimiento (Central)		Estado	☐
		En funcionamiento	☐
		No funciona	☐
Indicar si la acometida es		Número de anexos telefónicos	
Aérea ☐		Internos	
Subterránea ☐		Externos	
EVALUACION DE RIESGO			
Bajo ☐	Moderado ☐	Alto ☐	Perdida ☐
Número de teléfono ajenos a la Central y Ubicación			
Servicio de emergencia			
Departamento de mantenimiento			
Residencia de(de la) Director(a) del Hospital			
Cuantos números telefónicos utilizables tiene el hospital?			
OBSERVACIONES		Hospital	Ambiente
		Pabellón	Fecha
		Servicio	

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD **VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL**

MODULO N° 3

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE MECANICO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

- M.3B/03 Características y Diagnostico del Componente Mecánico
- M.3B/03.01 Organigrama
- M.3B/03.02 Aspectos a Considerar en el Análisis de las Instalaciones Mecánicas
- M.3B/03.03 Generación y Distribución de Vapor / Calderos / Vapor
- M.3B/03.04 Servicios Consumidores / Generación y Distribución / Vapor
- M.3B/03.05 Sistema de Petróleo / Almacenamiento y Distribución
- M.3B/03.06 Gases - Aire Comprimido / Almacenamiento y Distribución
- M.3B/03.07 Sistema de Oxígeno / Aire Comprimido / Gases (Sistema de Aire Acondicionado)
- M.3B/03.08 Sistema de Refrigeración / Gases (Cámaras de Carnes, Verduras, Lácteos)
- M.3B/03.09 Incinerador / Residuos
- M.3B/03.10 Ascensores / Circulación
- M.3B/03.11 Mantenimiento del Sistema

OBSERVACIONES:

Hospital:

Ambiente

Fecha

Pabellón

Servicio

M.3.B/03


VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

COMPONENTE MECANICO / ORGANIGRAMA

B - RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

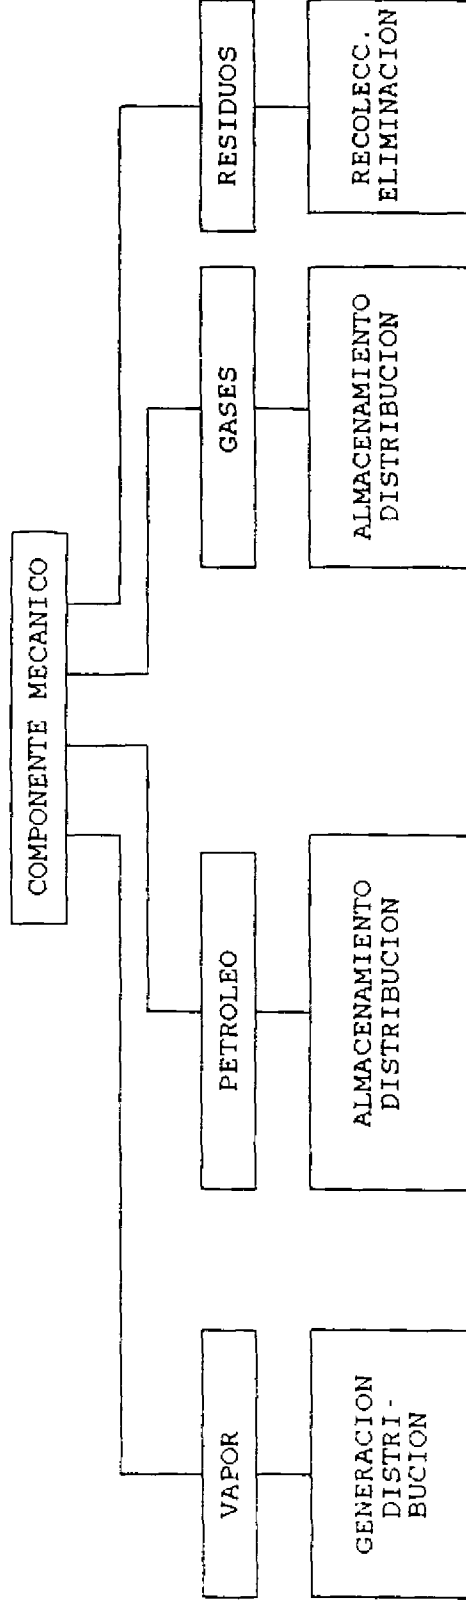

- * Generacion y distribucion de vapor de agua
- * Almacenamiento y distribucion de combustibles y gases
- * Aire comprimido y vacio
- * Recoleccion y eliminacion de residuos
- * Control de vahos de olores

OBSERVACIONES

M3 B03 01

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE LAS INSTALACIONES MECANICAS

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

SISTEMA DE VAPOR - CALDEROS, SUMINISTRO DE VAPOR

SISTEMA DE PETROLEO

SISTEMA DE GAS

AIRE COMPRIMIDO

SISTEMA DE OXIGENO

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA DE REFRIGERACION

ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS

ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA

- QUEMAZON

- ENTERRAMIENTO

- BASURA LIBRE

- RELLENO SANITARIO

- OTROS

ELIMINACION DE RESIDUOS ORGANICOS

- INCINERADOR

- ENTERRAMIENTO

- ALIMENTO DE ANIMALES

- VENTA

- OTROS

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOCALIDAD

- DIESEL

- GAS LICUADO

- GAS POR RED

OBSERVACIONES

Hospital

Pabellón

Servicio

Ambiente

Fecha

M3.B/03.02

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

GENERACION Y DISTRIBUCION DE VAPOR / CALDEROS, VAPOR

8.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

Caldero #:

☐ Acuobulbul ☐ Pirobulbul

Capacidad: BHP

Producción de Vapor: Tn/h/Kcal/h-h

Marca:

Año de Instalación:

Año de Fabricación:

Ubicación:

Area Adecuada m2:

Buena Ventilación

Buena Iluminación

Operativo

Facilidades para el Cambio de Caldero

SI ☐ NO ☐

Consumo de Petróleo Mas g/l

Eficiencia de Generación %

EVALUACION DE RIESGO

Bejo

Quemador

Casco

Refractario

Chimeneas

Hogar

Moderado

Alto

Perdida

NO

SI

Medidores Graficos de Consumo de Vapor

Medidores Graficos de Presion de Vapor

Medidores Graficos de CO2

Medidores Graficos de Gases de Escape

OBSERVACIONES:

Hospital

Pabellón

Servicio

Ambiente

Fecha

M3.B/03.03

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD **VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL**

MODULO N° 3

SERVICIOS CONSUMIDORES / GENERACION Y DISTRIBUCION, VAPOR

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

LAVANDERIA:

COCINA:

N° de Lavadoras

N° de Marmitas

CAPACIDAD DE LAS MARMITAS

Marca:

Marca:

1°

2°

3°

4°

5°

6°

N° de Secadoras

CASA DE FUERZA:

N° de Calentadores

Marca:

CAPACIDAD DE LOS CALENTADORES

N° de Calandrias

Marca:

1°

2°

3°

CASA DE FUERZA:

N° de Prensa

N° de Autoclaves

PIES CUBICOS DE LAS AUTOCLAVES:

Marca:

Marca:

1°

2°

3°

4°

5°

N° de Centrifugas

Marca:

VOLUMEN DE PRODUCCION DESTILADA

OBSERVACIONES:

Hospital:

Pabellón:

Ambiente:

Servicio:

Fecha:

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

GASES - AIRE COMPRIMIDO / ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

Tanque:		Capacidad de Tanques Dierios		Tipo de Petroleo
Capacidades	Tanque 1	lts/Gle		
	Tanque 2	lts/Gle		
Bombas de Petroleo:				
Bomba 1:	Capacidad	lts/seg.		
	estado: funciona	☐	No funciona	☐
Bomba 2:	Capacidad	lts/seg.		
	Estado: Funciona	☐	No funciona	☐
Indicar si los tanques de combustibles tienen pozo de derrame:.....				
.....				
Servicios abastecidos:				
-	Cocina	☐	SI	NO
-	Casa de fuerza calderos	☐		
-	Grupo Electrogeno	☐		
-	Inclinerador	☐		
Grupo electrógeno Q-1 lts Q-2 lts Q-3 lts				
Inclinerador lts				
OBSERVACIONES:				
Hospital Pabellón Servicio Ambiente Fecha				

M3.B/03.05

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

GASES - AIRE COMPRIMIDO / ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

☐ Tiene Sistema Central: ☐ SI ☐ NO ☐

☐ Si tiene Sistema Central a que servicios abastece

Laboratorios	☐	Laboratorio:	Capacidad Compresor	 LB
Talleres	☐		Potencia de Motor	 Hp
Lavandería	☐	Talleres:	Capacidad Compresor	 LB
Otros:.....			Potencia de motor	 Hp
Capacidad del Sistema Central		Lavandería:	Capacidad Compresor	 LB
Generación m2/h; pie3/ml.....			Potencia de motor	 Hp
Presión de trabajo Kg/cm2, lba/pul2		Otros:.....		
Potencia del Motor del compresor.....				
Número de salidas en cada servicio				
Laboratorios.....				
Talleres.....				
Lavandería.....				
Otros.....				

Cuando fue la última reparación.....

EVALUACION DE RIESGO

☐ Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Perdida ☐

OBSERVACIONES:

Hospital:

Pabellón:

Servicio:

Ambiente:

Fecha:

M3.B/03.06

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

Module No. 3

SISTEMA DE OXIGENO / OXIGENO, AIRE ACONDICIONADO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

SISTEMA DE OXIGENO		SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
Tiene sistema central de oxigeno	SI ☐ NO ☐	Tiene sistema central de oxigeno	SI ☐ NO ☐
Estanque Oxigeno Liquido	LTS	Que capacidad tiene el Sistema	BTU/h
Si tiene sistema central	☐ UN.		
No. de balones	☐		
Capacidad de los balones	☐ LTS/Kgr		
Instalación de alarma	☐		
No. de Salidas de Oxigeno	☐ UN.		
Deposito de Oxigeno tiene ventilación			
Año de instalación			
Quando fue la última reparación			
EVALUACION DE RIESGO		EVALUACION DE RIESGO	
Bajo	☐	Bajo	☐
Moderado	☐	Moderado	☐
Alto	☐	Alto	☐
Perdida	☐	Perdida	☐
ESTADO:		ESTADO:	
Funciona ☐ No funciona ☐		Funciona ☐ No funciona ☐	
Hospital		Hospital	
Pabellón		Pabellón	
Servicio		Servicio	
Ambiente		Ambiente	
Fecha		Fecha	

M3.B/03.07

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

SISTEMA DE REFRIGERACION / CAMARAS FRIGORIFICAS

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

CAMARA DE CARNES:

Dimensiones Internas

Largo Mts.
Ancho Mts.
Alto Mts.
Potencia del Motor HP

Capacidad Frigorifica BTV/Real

Estado de Funcionamiento

Funciona
Funciona con deficiencia
No funciona
No de Pies Cubicos
Año de Instalación

Las camaras frigorificas estan conectadas con energia de emergencia

CAMARA DE VERDURAS:

Dimensiones Internas

Largo Mts.
Ancho Mts.
Alto Mts.
Potencia del Motor HP

Capacidad Frigorifica BTV/Real

Estado de Funcionamiento

Funciona
Funciona con deficiencia
No funciona
No de Pies Cubicos
Año de Instalación

EVALUACION DE RIESGO

Bejo Moderado Alto Perdida

CAMARA DE LACTEOS:

Dimensiones Internas

Largo Mts.
Ancho Mts.
Alto Mts.
Potencia del Motor HP

Capacidad Frigorifica BTV/Real

Estado de Funcionamiento

Funciona
Funciona con deficiencia
No funciona
No de Pies Cubicos
Año de Instalación

OBSERVACIONES

Hospital:
Pabellón
Servicio

Ambiente:
Fecha

M3 B/03 08

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

INCINERADOR / RESIDUOS

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

INCINERADOR:

Marca:
 Origen:
 Tipo:
 Año de Fabricación: Año de Instalación:
 Dimensiones: L = A = H =
 Tipo Alasamiento: Ladrillo Ref. Asbesto
 Otros:

QUEMADOR:

Marca: Modelo:
 Tipo: Tipo de Encendido:

TOBERAS:

Capacidad Cantidad
 Grados de inclinación:

ELECTRODOS:

Marca: Diametro de Electrodo:
 Longitud: Cantidad:

EVALUACION DE RIESGO

Bajo ☐ Moderado ☐ Alto ☐ Perdida ☐

OBSERVACIONES

Hospital:
 Pabellón:
 Servicio:

Ambiente:
 Fecha:

M3 B/03 09

BOMBA DE PETROLEO:

Marca:
 Tipo:
 Modelo: Rta/Seg GI/a
 Capacidad:
 Tipo de Transmisión: Giro:
 Diámetro de Tubo de Succión: Pulg.
 Diámetro Tubos de Descarga: Pulg.

MOTOR ACCIONADO DE BOMBA DE PETROLEO:

Marca:
 Modelo:
 Potencia:
 Tensión:
 Intensidad:
 N° de Fases:
 Coples:
 Velocidad: PRIM.

Ubicación:

.....

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

ASCENSORES

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASCENSOR 1

Marca:
 Origen:
 Tipo:
 Año de Fabricación:
 Año de Instalación:
 Capacidad de Cabina:
 Operativo Optimo:
 Operativo para reparar:
 Equipo Malogrado:
 Razones de funcionamiento Deficiente:

Tipo de mantenimiento:

Preventivo ☐ Correctivo ☐
 Propio ☐ Contratado ☐

Nombre de la Compañía o Empresa:

Tiempo de Contrato:

Cuenta con Registro Histórico:

ASCENSOR 2

Marca:
 Origen:
 Tipo:
 Año de Fabricación:
 Año de Instalación:
 Capacidad de Cabina:
 Operativo Optimo:
 Operativo para reparar:
 Equipo Malogrado:
 Razones de funcionamiento Deficiente:

Tipo de mantenimiento:

Preventivo ☐ Correctivo ☐
 Propio ☐ Contratado ☐

Nombre de la Compañía o Empresa:

Tiempo de Contrato:

Cuenta con Registro Histórico:

ASCENSOR 3

Marca:
 Origen:
 Tipo:
 Año de Fabricación:
 Año de Instalación:
 Capacidad de Cabina:
 Operativo Optimo:
 Operativo para reparar:
 Equipo Malogrado:
 Razones de funcionamiento Deficiente:

Tipo de mantenimiento:

Preventivo ☐ Correctivo ☐
 Propio ☐ Contratado ☐

Nombre de la Compañía o Empresa:

Tiempo de Contrato:

Cuenta con Registro Histórico:

OBSERVACIONES

Hospital:
 Pabellón:
 Servicio:

Ambiente:
 Fecha:

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

a. Existen planos de instalaciones

Vapor ☐ Origeno ☐ Aire Acondicionado ☐ Refrigeración ☐

b. Existe persona responsable del sistema mecánico

Nombre:
Nivel Académico:

c. Existe respuestos y herramientas para reparaciones de emergencia

Comentario:

d. Se dispone de algun sistema para el mantenimiento de A.A.

Comentario:

e. Estan señalizadas las instalaciones

Comentario:

Describe que tipo de mantenimiento se realizan en las instalaciones:

Mantenimiento Preventivo

Frecuencia de Problemas

Causas Principales

Hacer un comentario general de los lanes de Emergencia en caso de sismo el Hoja Adicional

OBSERVACIONES

Hospital:

Pabellón:

Servicio:

Ambiente:

Fecha:

M3 B/03 11

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

RESUMEN DE LA CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO DE LOS RECURSOS

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

M3 B/04

Resumen de la Caracterizacion y Diagnostico de los recursos

M3 B/04.01

Agua/Electricidad/Telefono

M3 B/04.02

Agua Servidas/Desechos

M3 B/04.03

Servicios Medicos / Personal

OBSERVACIONES

Hospital:

Pabellón:

Ambiente:

Fecha:

M3 B/04

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

AGUA / ELECTRICIDAD / TELEFONO

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

AGUA

SI ☐ NO ☐

Suministrado por:
Indicar Número de Suministros:
Consumo mensual m3/Mes:
Discontinuo Horas Mes:
Diámetro de Ingreso:
Tanque de Agua / Material:
Capacidad: m3.

Tiene Planta de Tratamiento ☐

Que sistema: Profundidad: mts.
Pozo:
Bomba: Manual: Eléctrica: H.P.
Año de Instalación:
Capacidad: Litros/Segundo

Se efectúa análisis bacteriológico ☐

Tiene Sistema de Agua Caliente: Capacidad/lts
Cantidad de Calentadores:

Las instalaciones Cuentas con Mantenimiento ☐

Frecuencia: Mes: Semestre: Año:

ELECTRICIDAD

SI ☐ NO ☐

Suministrado por:
Indicar Número de Suministros:
Consumo mensual Kw/h:
Discontinuo Horas/Año:
Generador G.E. KW:

Suficiente ☐

Deficiente ☐

Combustible tipo:

TELEFONO Normal ☐

Intermitente ☐

Funciona ☐

Números:

Equipo de radio ☐

No Funciona Por que?

Las instalaciones cuentan con mantenimiento ☐

OBSERVACIONES

Hospital:

Pabellón:

Ambiente:

Servicio:

Fecha:
M3 B/04.01

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FÍSICA, SOCIAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

AGUAS SERVIDAS / DESECHOS

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS:

ELIMINACION DE DESECHOS SERVIDOS:

NO

SI

NO

SI

Al Sistema de Alcantarillado

Recolección Pública

Funciona Adecuadamente

No Funciona

Hay Roturas Evidentes

Entierro

Hay Charcos de Aguas Servidas

Incherrador

Letrinas / Banos

El Sistema tiene Mantenimiento

Inundaciones / Malogrados

Frecuencia Mes

Funcionan Adecuadamente

Semestre

Otros

OBSERVACIONES

Hospital

Pabellón

Ambiente

Fecha

M3 B/04 02

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

SERVICIOS MEDICOS / PERSONAL

B.- RECURSOS DE LOS CUALES DEPENDE EL ESTABLECIMIENTO

Otros:

SERVICIOS MEDICOS:

Población Cubierta Directa:

Indirectamente (Referencias):

PERSONAL

Medicos:

Enfermeras:

Auxiliares de Enfermería:

Técnicos:

Estadísticos:

Mantenimiento:

Propio

☐

Serv. Area

☐

Terceros

☐

OBSERVACIONES:

Hospital:

Pabellón:

Servicio:

Ambiente:

Fecha:

M3 B/04.03

M3.C

EQUIPAMIENTO

- M3.C/01 Aspectos a considerar en el análisis del Equipamiento
- M3.C/02 Evaluación del Equipamiento, Listado de Equipos a Evaluar
- M3.C/03 Cuadro estadístico de Vehículos del establecimiento

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO (SE UTILIZA FORMATO DE HOJA DE VULNERABILIDAD DE EQUIPO8)

Ms C, 01

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

EVALUACION DEL EQUIPAMIENTO/ESTADO DE EQUIPOS A EVALUAR

C.- EQUIPAMIENTO

[illegible]

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

CUADRO ESTADISTICO DE VEHICULOS DEL ESTABLECIMIENTO

C.- EQUIPAMIENTO

[illegible]

M3.D

ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

M3.D/01 Aspectos a considerar en el Analisis de los Elementos Arquitectónicos

M3 D/02 Elementos Arquitectónicos Interiores/Tipo de Elementos y categoría de riesgo por ambiente

M3.D/03 Elementos Arquitectónicos Exteriores/Tipo de Elementos y categoría de riesgo

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANALISIS DE LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

D.- ELEMENTOS ARQUITECTONICOS

CONSIDERAR

INTERIORES

- FALSO DE CIELO RASO
- SISTEMAS DE ILUMINACION
- PANELES O DIVISIONES VERTICALES
- PUERTAS
- VENTANAS
- REVESTIMIENTOS O ENCHAPES
- JUNTAS DE CONSTRUCCION
- TUBERIAS VISTAS
SOPORTES
UNIONES
- CALENTADORES
- MUEBLES FIJOS
- LETREROS
- ESPEJOS
- OTROS

EXTERIORES

- REVESTIMIENTOS Y/O ENCHAPES
- TUBERIAS VISTAS
SOPORTES
UNIONES FLEXIBLES
- PUERTAS
- CALENTADORES
- CERCOS, REJAS
- TEATINAS, CLARABOYAS
- MOLDURAS, MENSULAS, GOTERAS
- VOLADIZOS ADOSADOS AL MURO O TECHO
- ELEMENTOS SOBREPUESTOS (TEJAS, JARDINERAS, MACETEROS)
- REJILLAS
- POSTES
- OTROS

OBSERVACIONES

Hospital:

Pabellón:

Ambiente:

Servicio:

Fecha:

VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

M3.E

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M3.E/01 Conclusiones y Recomendaciones del Módulo

VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
VULNERABILIDAD FUNCIONAL Y NO ESTRUCTURAL

MODULO N° 3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL MODULO

E.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES		Hospital:	
		Pabellón Servicio	Ambiente Fecha