




Huracán Mitch en Nicaragua, 1998

Incidencia de casos de EDA Nicaragua 1996 - 1998

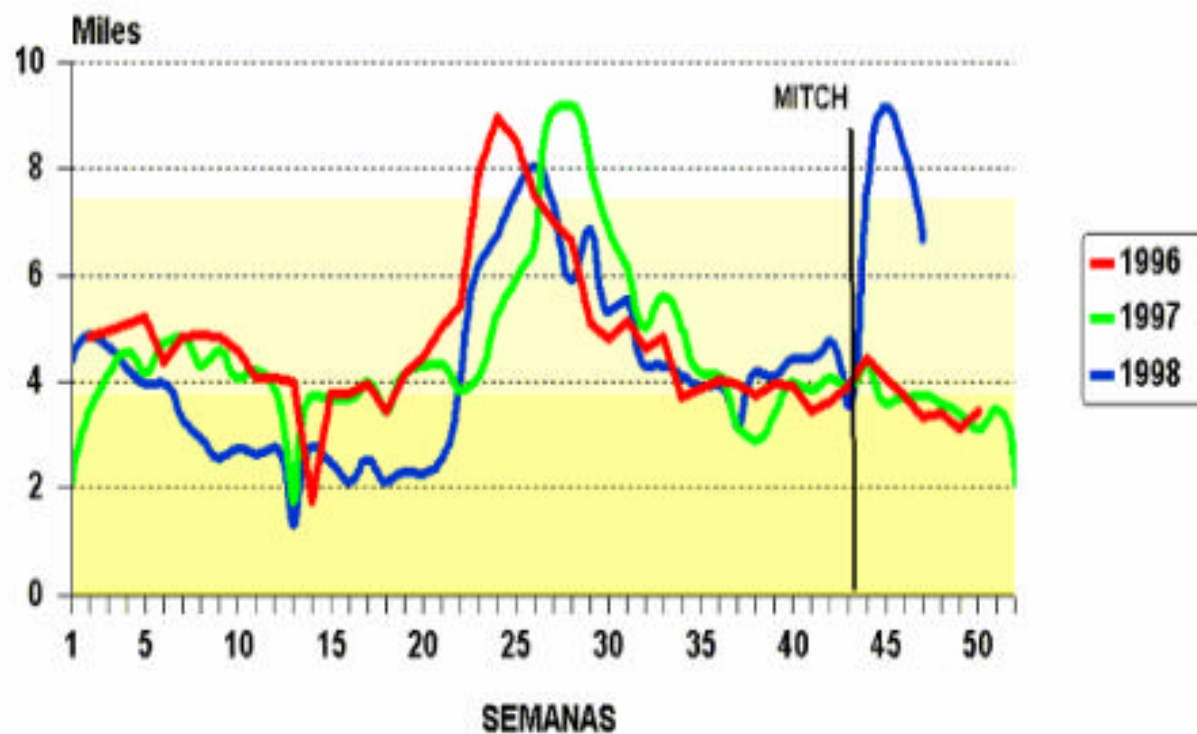

Fuente: Vigilancia epidemiológica.
Datos hasta sem. 47

Particularidades de los sistemas de agua potable

- Su gran extensión hace que los distintos componentes estén expuestos a diferentes amenazas.
- La dificultad de acceso a algunos de sus componentes hace difícil su inspección antes y después del desastre.
- Infraestructura en constante crecimiento.
- Poseen uso continuo y su interrupción o falla puede maximizar el impacto del evento.
- Su operación es indispensable durante la emergencia y para la recuperación.

Ochoa, 1998





La ubicación de los componentes en zonas de riesgo incrementa su vulnerabilidad y la del sistema en su totalidad



Fuente : Rodríguez, Arturo / Octubre 1998



Fuente : EAPAM / Marzo 1998