Quedó suspendido el servicio eléctrico y telefónico. Algunas vías de comunicación quedaron averiadas. Cabe mencionar que el sistema de agua potable de Bahía, estaba en proceso de rehabilitación de los daños producidos alrededor de seis meses antes, por el Fenómeno de El Niño. El sismo dañó totalmente el sistema de suministro de agua potable, de buena parte de las poblaciones afectadas. Con el apoyo de OPS, el MIDUVI el MSP, se llevaron a cabo acciones destinadas a dotar de agua apta para el consumo humano a través de tanqueros, pozos, dotación de cloro a la población para el tratamiento domiciliario, etc. De igual manera, se capacitó en educación para la salud, manejo de agua y desechos y organización comunitaria, a los recursos humanos nuevos asignados a las unidades de salud.

En cuanto a la red de alcantarillado, el sismo afectó aquellos tramos que no fueron dañados por el Fenómeno de El Niño, quedando inhabilitado el sistema de aguas servidas, las que eran vertidas directamente en el estuario del río Chone.

Por el daño sufrido en los sistemas de agua potable y alcantarillado, aumentó el riesgo de exposición a enfermedades producidas por mal manejo y contaminación de agua y alimentos, así como por mala disposición de desechos.

Capítulo 6
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

6.1 SISTEMA DE MANEJO DE SUMINISTROS HUMANITARIOS, SUMA.

A partir de la celebración del Convenio en noviembre de 1997 entre la Unidad Coordinadora del Programa de Emergencias, COPEFEN, dependiente de la Presidencia de la República, la Cruz Roja Ecuatoriana y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, técnicos de la CRE se encargaron de poner en marcha el Proyecto SUMA, con la misión de "... centralizar y controlar la información relacionada con: ingreso y destino de los recursos provenientes de las donaciones de países amigos y de las instituciones nacionales e internacionales de derecho público y privado que entreguen recursos para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño" Ilustración Nº 11

Como parte de las actividades de instalación y ejecución de SUMA, se llevaron a cabo 2 seminarios en Quito y Guayaquil, con entrenamiento a 40 personas en el manejo del sistema. Como producto de estos seminarios quedaron conformados equipos de trabajo en las dos mencionadas ciudades. Con la finalidad de conformar equipos multidisciplinarios se invitaron a técnicos de entidades e instituciones como: Ministerio de Agricultura, Cruz Roja Ecuatoriana, Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, Defensa Civil, Infantería de Marina, Ministerio de Relaciones Exteriores Movimiento de Mujeres y Asociación Scout de Ecuador.

SUMA ingresó al sistema donaciones procedentes del PNUD, PAN AMERICAN DEVELOPMENT FUNDATION, ECHO. Cabe destacar que prácticamente la totalidad de donaciones de medicamentos y otros insumos no fueron destinadas al Ministerio de Salud, excepto envíos de la Embajada de Ecuador en México y del Gobierno de Colombia que tuvieron designación explícita del destinatario.
Luego de cinco meses de intenso y fructífero trabajo, el equipo de técnicos de SUMA, dio los últimos reportes sobre el total de donaciones recibidas y entregadas para su distribución entre los damnificados de EL NIÑO, donaciones que alcanzaron alrededor de 100.000 kilos de materiales y movilizó centenares de voluntarios. Para que este conocimiento adquirido no sea perdido, el Gobierno o una institución debería mantener un equipo entrenado en forma permanente para el país o para países vecinos.

6.2 OTROS EJEMPLOS DE COOPERACION

Con la cooperación del Proyecto Franco Ecuatoriano de Control de las Enfermedades Diarreicas y Cólera (PROCED), con la asesoría técnica de la OPS/OMS y el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, se llevaron a cabo acciones de capacitación en "Laboratorio de Referencia de Cólera" en áreas consideradas como de alto riesgo. Se capacitó a un total de 187 Jefes de Laboratorio de Areas de Salud.

El 10 de julio de 1998 OPS/OMS, con el financiamiento de USAID, suscribió con "Compañeros de las Américas" el Convenio para la ejecución del Proyecto Emergente de Abastecimiento de Agua Segura, a través de pozos someros excavados a mano, instalación de bombas manuales de tipo Flexi/OPS y desinfección de agua casera. El monto de este proyecto alcanzó la suma de $ 22.000 y fue

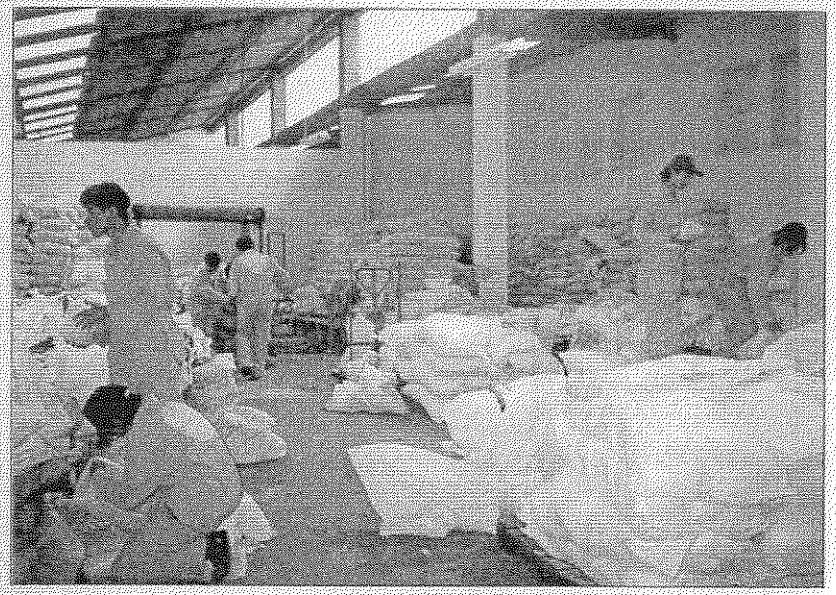

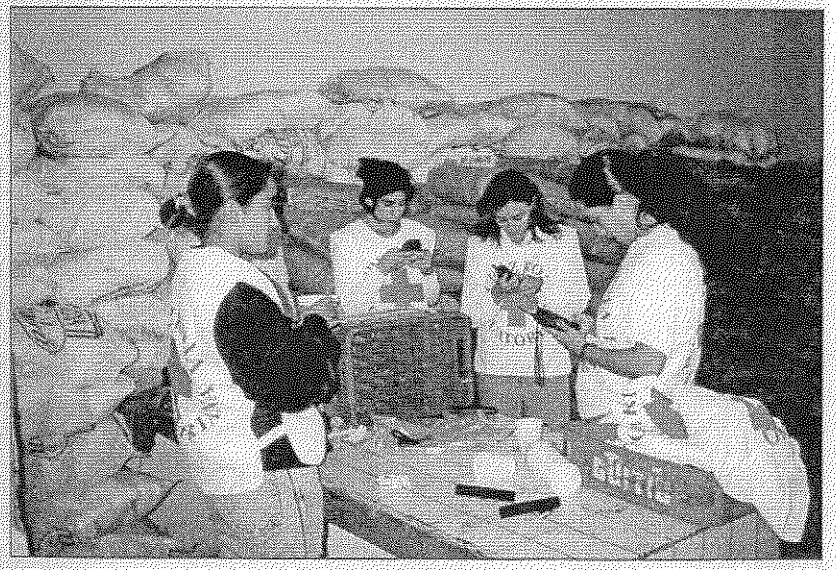

Ilustración No. 11 Equipo de SUMA, en plenas labores de registro y clasificación de donaciones