

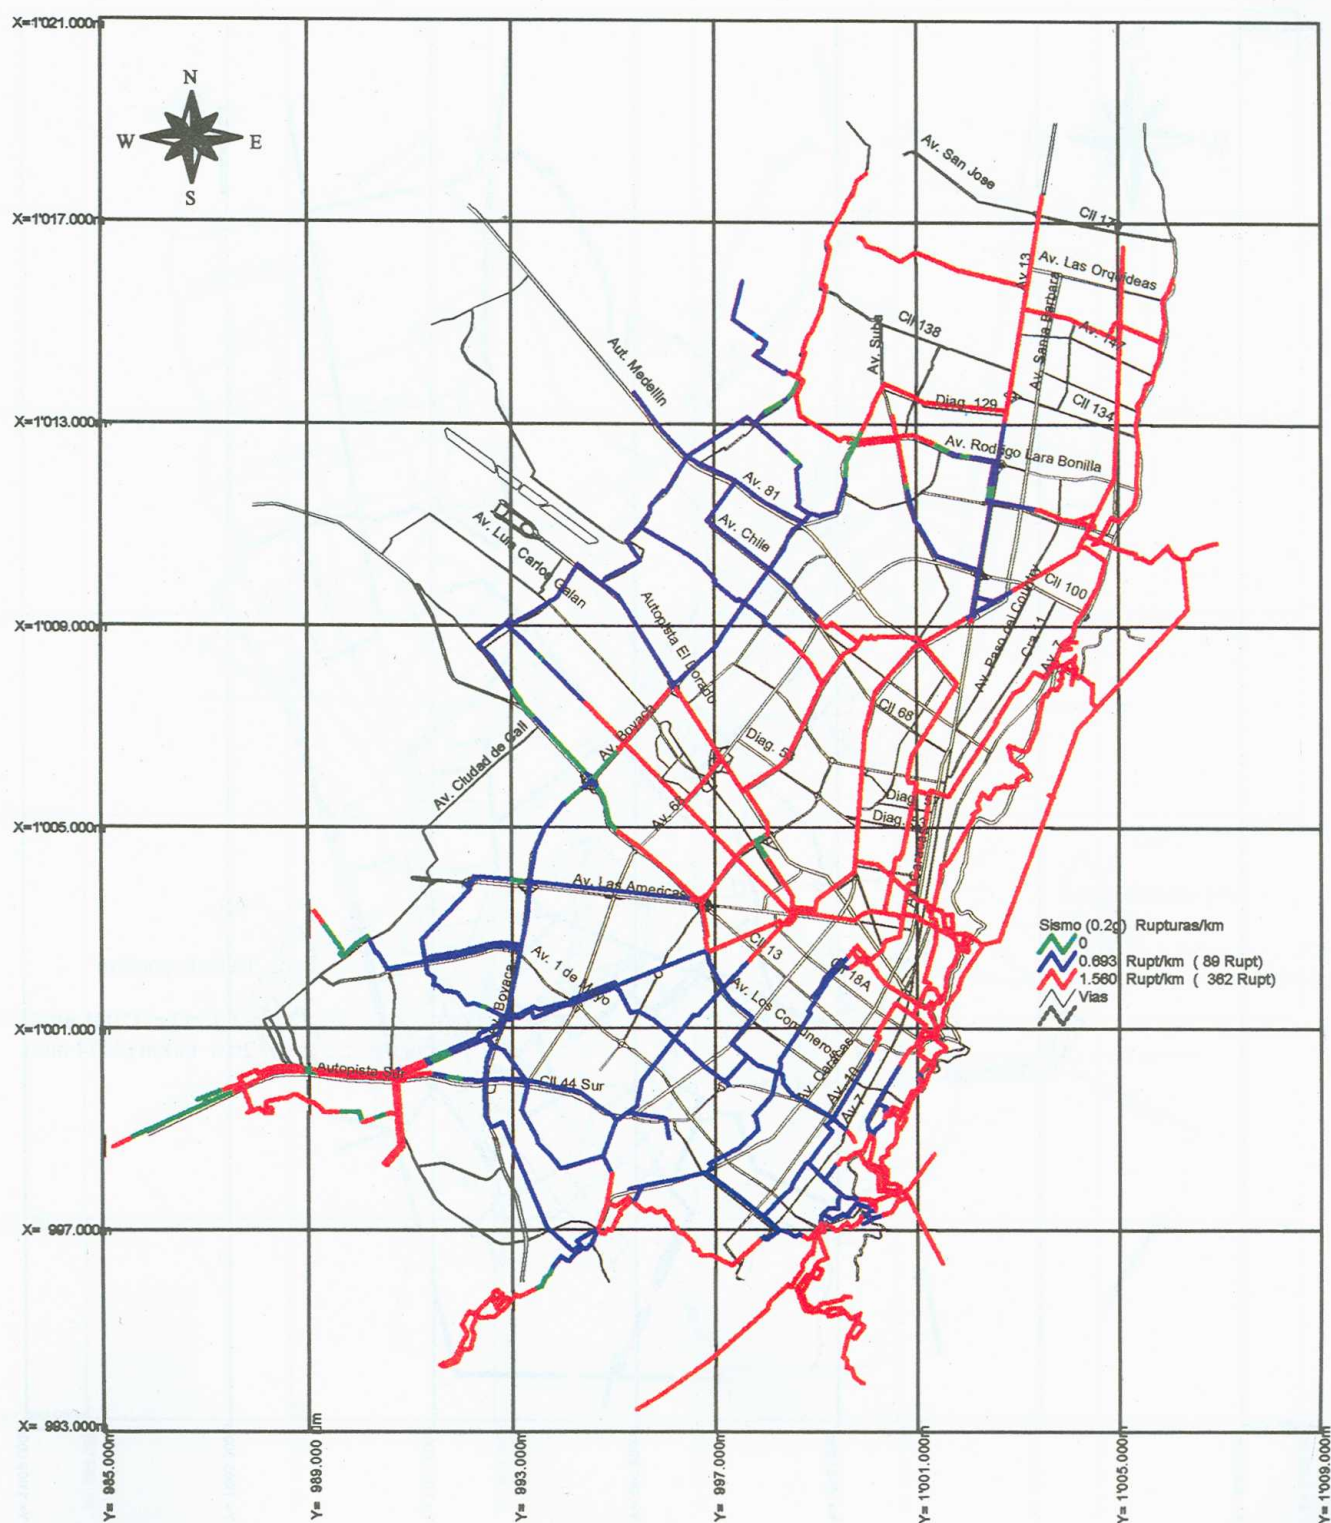


FIGURA 4.11 DAÑOS ESPERADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO DEBIDOS AL SISMO CERCANO FUERTE (0.20g).



FIGURA 4.12 DAÑOS ESPERADOS EN LA RED DE ALTA TENSIÓN PARA EL SISMO CERCANO MODERADO (0.12g).

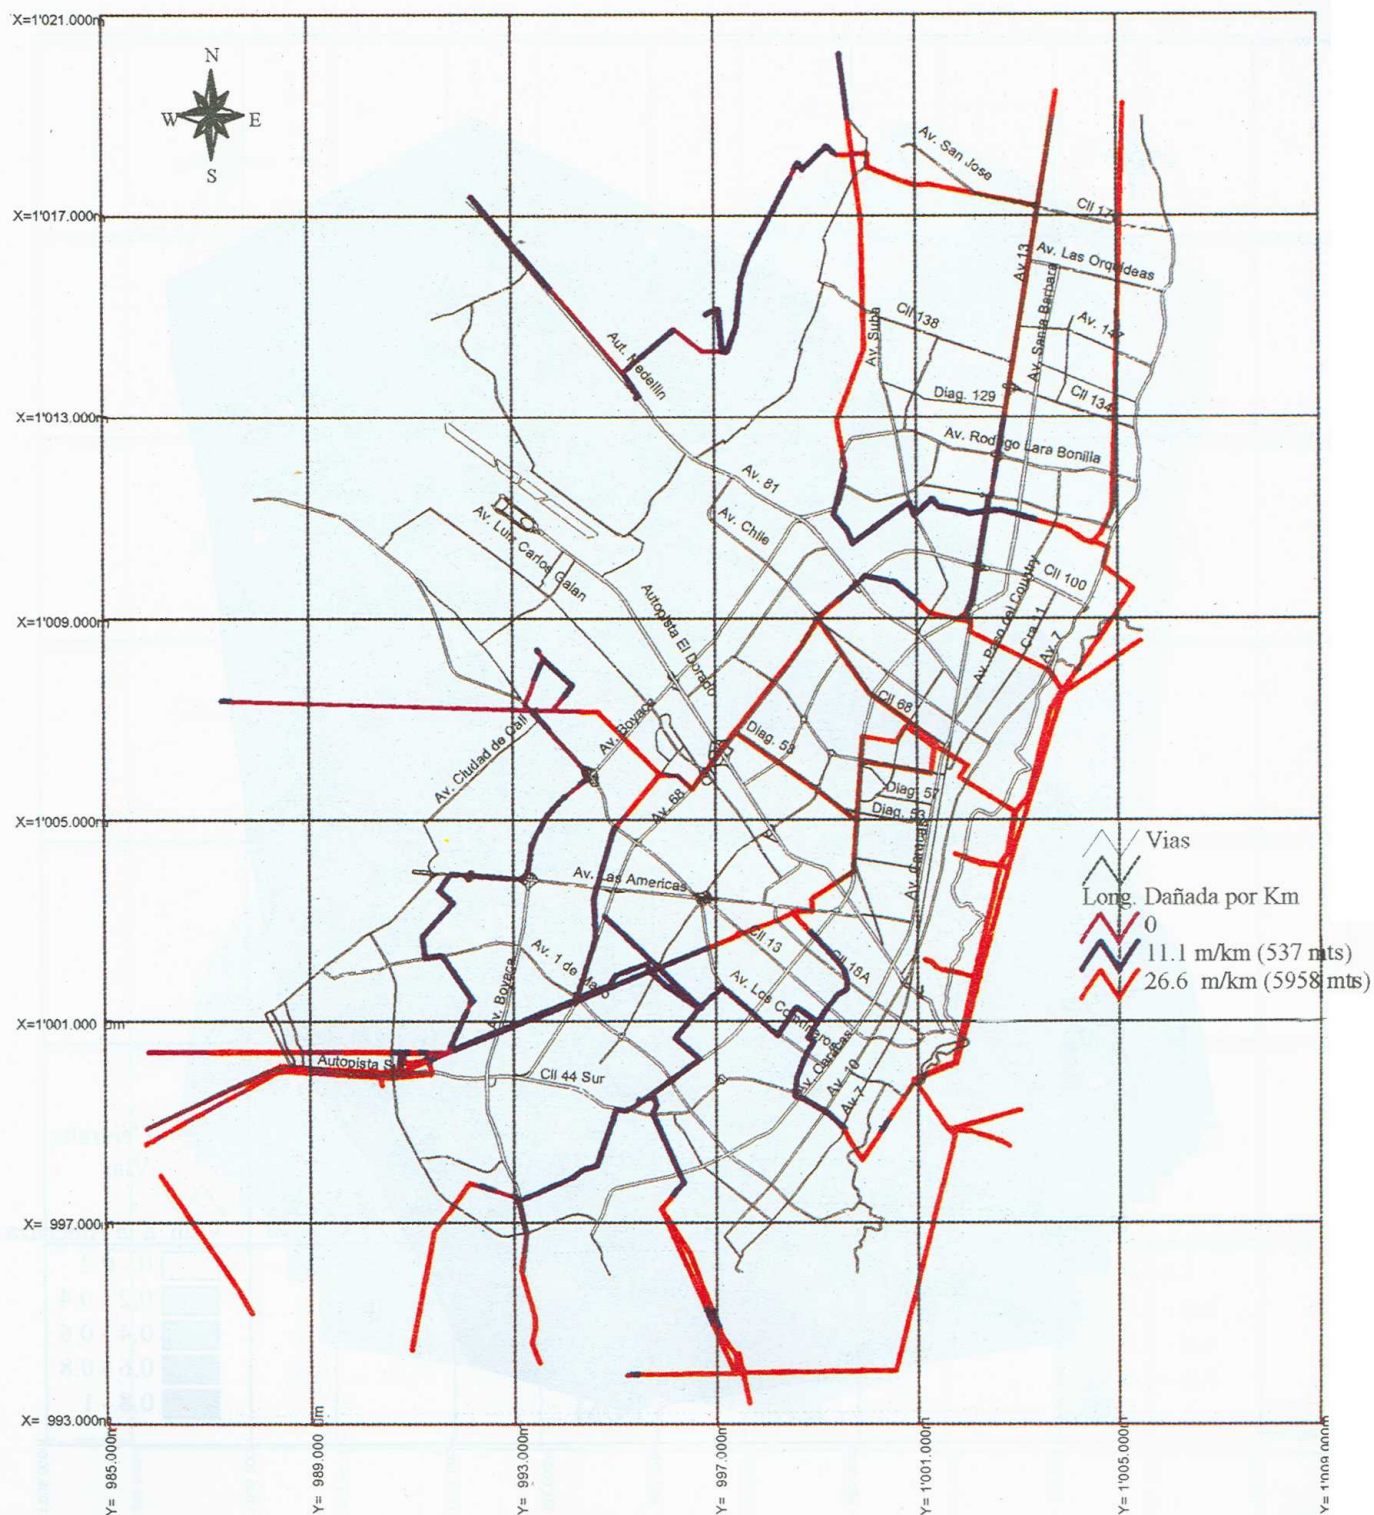


FIGURA 4.13 DAÑOS ESPERADOS EN LA RED DE ALTA TENSIÓN PARA EL SISMO CERCANO FUERTE (0.2g).